


数据中心机房供电改造示意图

说明：在现有配电柜左侧新装配电柜，新柜内配置 400A 双路自动开关，输入分别接至发电机输出和备用市电，输出接至原配电柜备线输入接口。在双路市电均断电的情况下，将租用第三方发电机输出电缆接至新配电柜，供电后开关自动切换供电。

改造前：

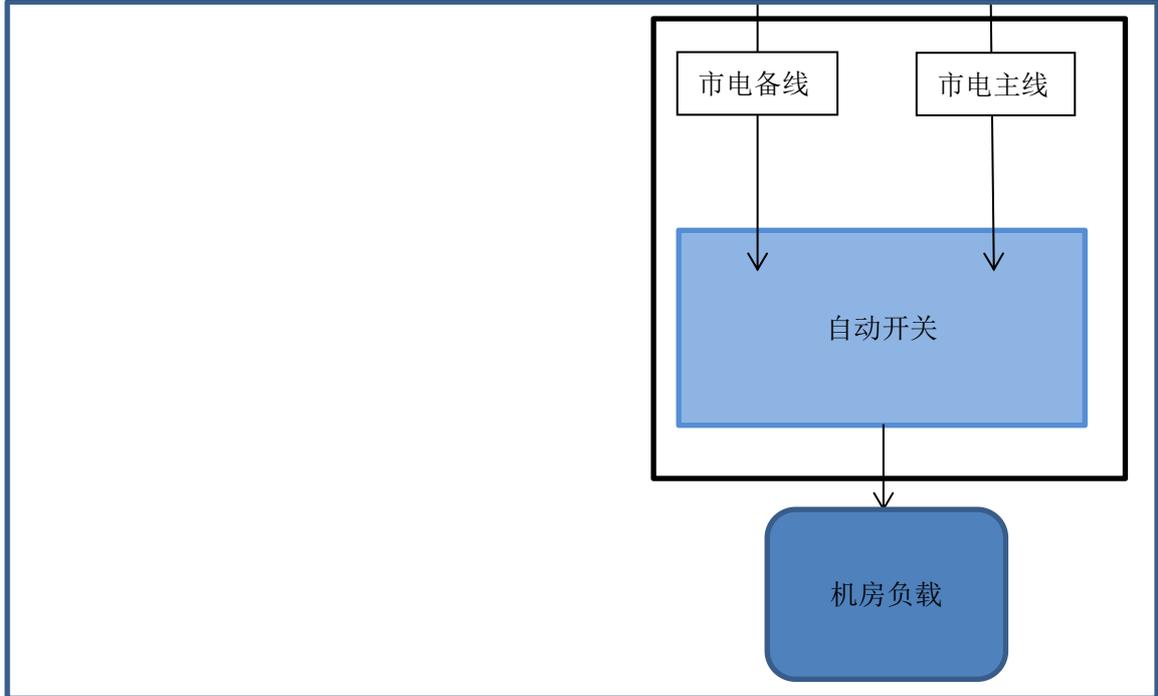

改造后：

